
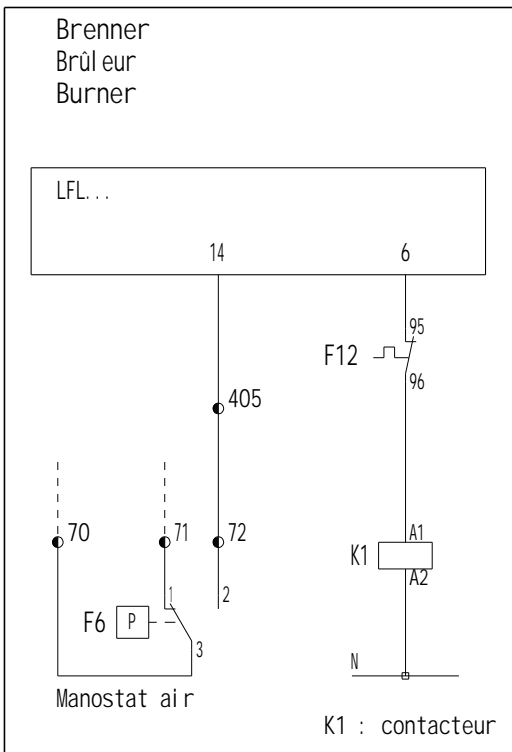


Brûleurs C200 .. CC800 G507/8

ATTENTION
Utilisez des
fusibles de type AM
I=I moteur


Mise à la terre,
protection et coupure
conformément au
réseau local.

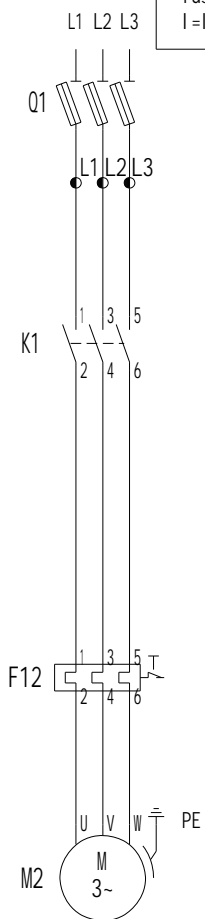

K1 : contacteur

ATTENTION
Utilisez des
fusibles de type GI
I=I moteur

Mise à la terre,
protection et coupure
conformément au
réseau local.

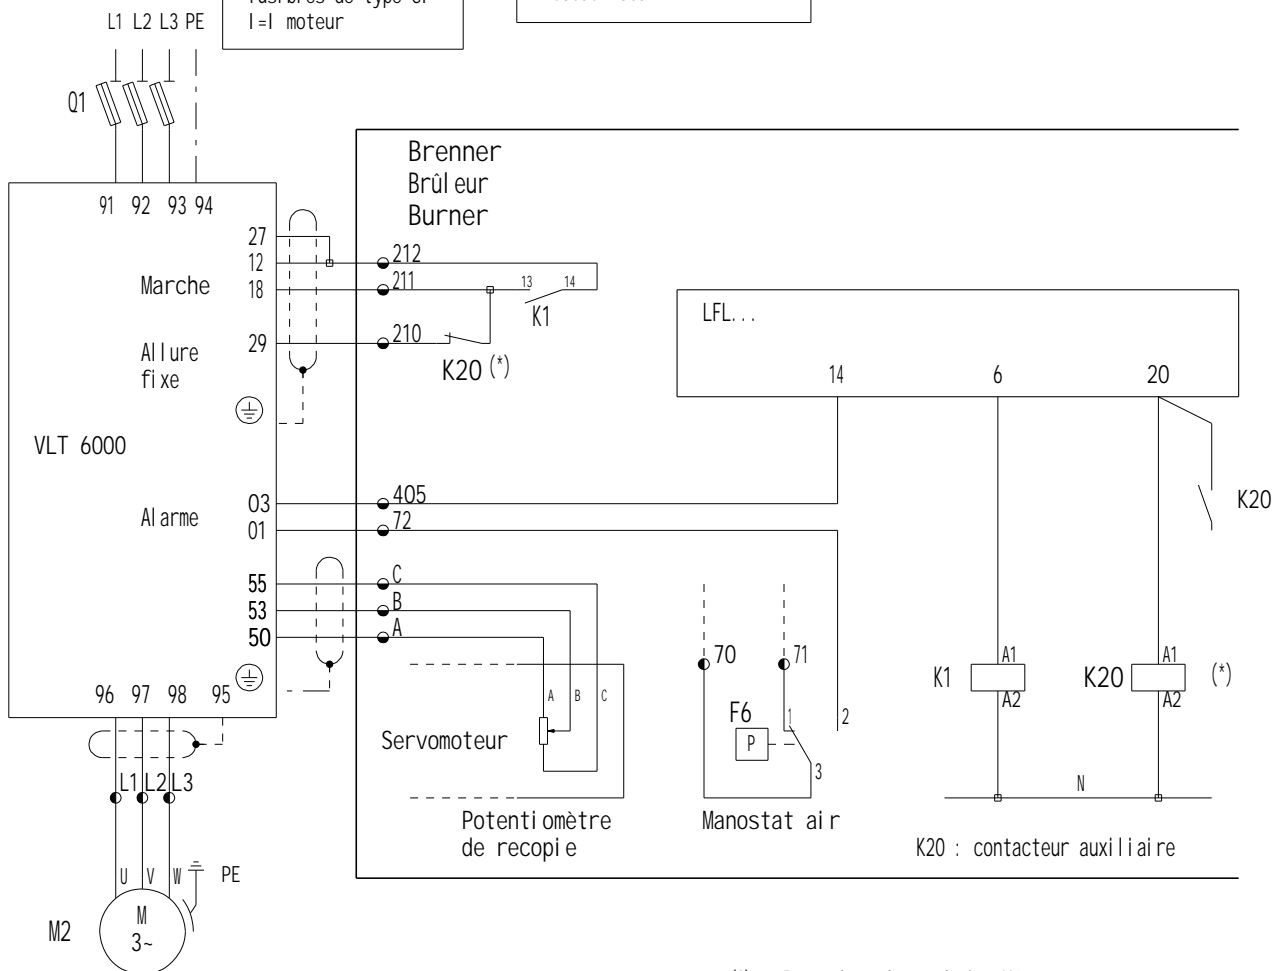

K20 : contacteur auxiliaire

(*) Brancher le relais K20
pour avoir une allure fixe
jusqu'à l'autorisation de régulation.

	Aend. /Modificati on	Dat.	Vis.	gez.	Dat.	Vis.	Art. N°:	13005978. B	Type	C200..CC800 G507/8	Blatt/Page
a	AM 8991	07.04.99	Pru	gez.	07.04.99		Bez. /Des. 1	Schéma de principe	Schema	D993203	Tot. Bl /Pg
b	AM 9146	24.11.99	Pru	dess.			Bez. /Des. 2	C200..CC800 G507/8	Draw.		1
c				gepr.	07.04.99						1
d				contr.							